

Forbrugsrapport - Fjernvarme

2100 København Ø / Borgmester Jensens Allé / 1 -5



"Budget" angiver det forventede energiforbrug ud fra tidligere eller beregnede forbrug.

"Kor. budget" angiver det beregnede energiforbrug, set i forhold til hvor koldt den pågældende måned har været.

"Aflæst forbrug" er det faktiske fjernaflæste forbrug i den pågældende måned.

Vurdering af budget gøres ved at sammeligne "Budget" og "Aflæst forbrug".

Vurdering af energiforbrug gøres ved at sammenligne "Kor. budget" med "Aflæst forbrug", som bør ligge tæt på hinanden.

Afkøling er forskellen i temperatur mellem frem og retur til HOFOR

Afvigelser reguleres en gang årligt ved bonus eller efterregulering.


| Periode | Budget | Kor. budget | Aflæst forbrug | Afkøling |
|--------------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| Måned | MWh | MWh | MWh | °C |
| Jan. 22 | 199,011 | 163,088 | 178,520 | 32,6 |
| Feb. 22 | 186,115 | 148,610 | 151,340 | 39,2 |
| Mar. 22 | 176,273 | 157,303 | 145,676 | 31,8 |
| Apr. 22 | 129,098 | 123,738 | 107,841 | 27,6 |
| Maj 22 | 75,475 | 71,579 | 59,522 | 23,4 |
| Jun. 22 | 49,343 | 38,858 | 26,743 | 17,5 |
| Jul. 22 | 35,767 | 28,189 | 21,627 | 14,4 |
| Aug. 22 | 37,125 | 23,273 | 20,265 | 14,3 |
| Sep. 22 | 61,561 | 56,355 | 37,620 | 20,0 |
| Okt. 22 | 98,893 | 72,984 | 68,075 | 34,9 |
| Nov. 22 | 146,407 | 116,270 | 113,580 | 39,6 |
| Dec. 22 | 179,666 | 184,902 | 175,109 | 40,7 |
| Total til periode | 1.374,734 | 1.185,150 | 1.105,919 | 30,9 |
| Total hele året | 1.374,734 | 1.185,150 | 1.105,919 | |
| kWh/m ² | 104,4 | 90,0 | 84,0 | |

1 MWh (Mega Watt Timer) = 1000 kWh

Energiforbrug, som er uafhængig af udetemperaturen (fx til varmt vand) betegnes **graddageuafhængigt forbrug**

Det graddageuafhængige forbrug pr. år vurderes til: 254 MWh

Arealgrundlag: 13.165 kvadratmeter

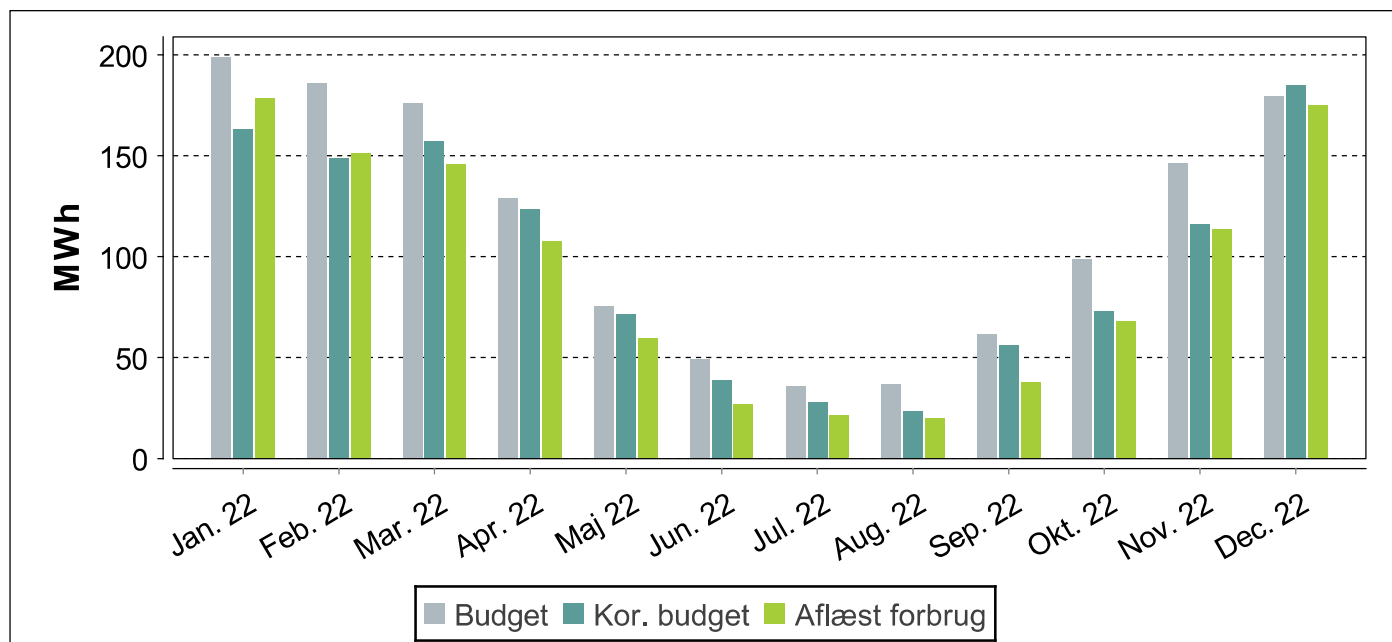

Kommentar:

Autogeneret